
Technique
du bâtiment

Schéma électrique
OPTIFLUX 4300W (CG 320) montage séparé sur calculateur CF-800 (bidirectionnel)

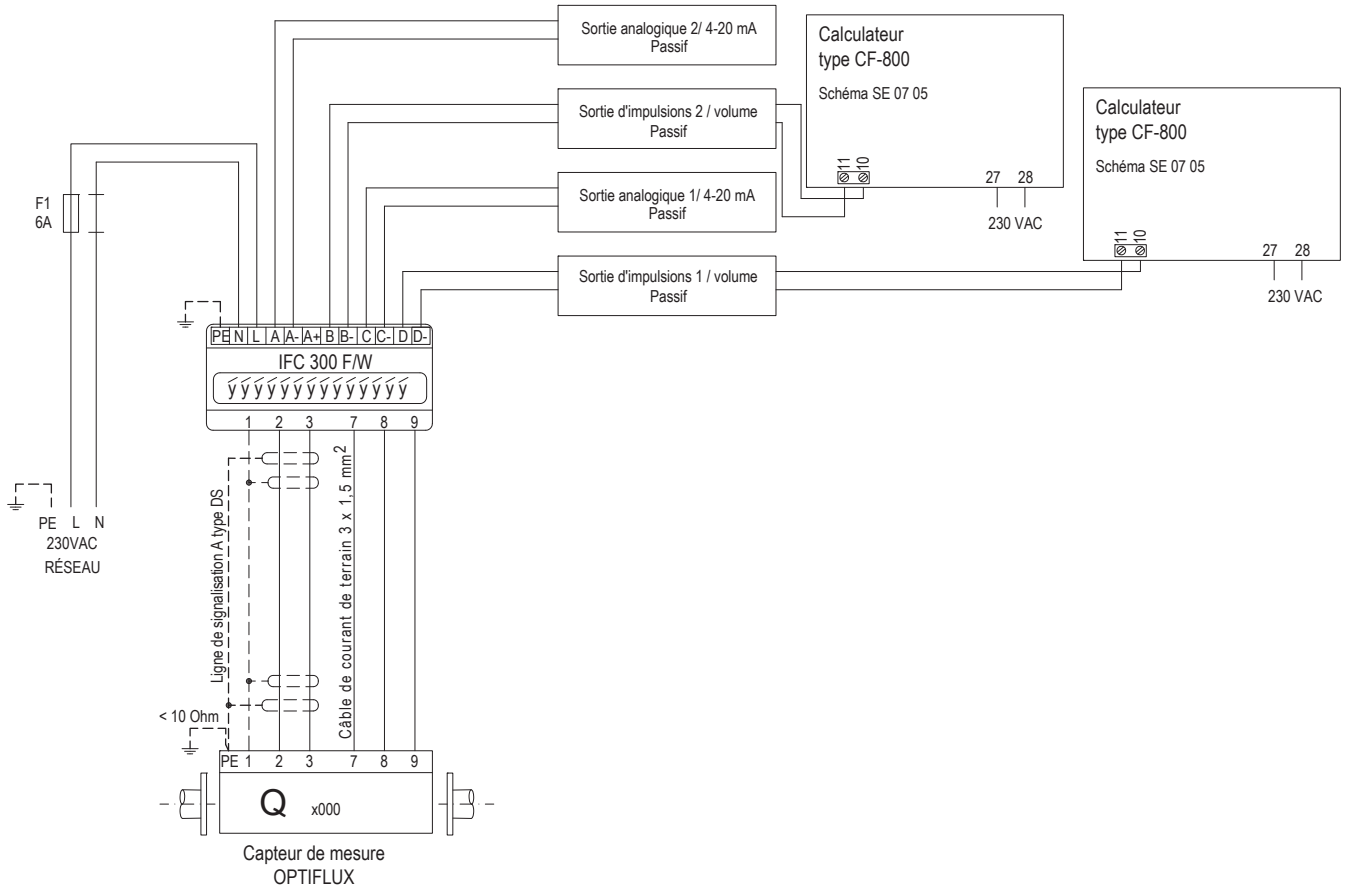

Aperçu des cartes d'option

COM IO

20	CL150 +	NRZ / CF150
21	CL150 -	
34	M-Bus COMIO	EN 1434-3 / IEC 870
35	M-Bus COMIO	
36	LON Alimentation électrique -	
37	LON Alimentation électrique +	
50	Sortie analogique 1 -	
51	Sortie analogique 1 +	
52	Sortie analogique 2 -	Type de sortie 0-20 mA / 4-20 mA Charge maximale 300 ohms (par sortie) Paramètres : Tr, Tv, Q, P, dT
53	Sortie analogique 2 +	
54	Sortie analogique 3 -	
55	Sortie analogique 3 +	
56	Sortie analogique 4 -	
57	Sortie analogique 4 +	
60	Sortie relais 1	Umax 50 V, I_{max} 200 mA Paramètres: Tr, Tv, Q, P, dT, Message d'erreur, manque de tension d'alimentation
61	Sortie relais 1	
64	Sortie relais 2	
63	Sortie relais 2	
76	RS485	M-Bus EN 1434-3 / IEC870
77	RS485	
86	Entrée compteur d'eau 1 -	Max 5 Hz Durée d'impulsion min. 100 ms U_{max} 6 V ; I_{max} 0,1 mA
87	Entrée compteur d'eau 1 +	
88	Entrée compteur d'eau 2 -	
89	Entrée compteur d'eau 2 +	

Autres cartes d'options

M-BUS

24	M-BUS 2
25	M-BUS 2

LON

24	LON work
25	LON work

Modem

24	Modem
25	Modem

GWF AG
Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

T +41 21 633 21 40
romandie@gwf.ch
www.gwf.ch

Support technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

printed in switzerland